


A1 1300-2000
A2 1300-2600
A3 1300-2950

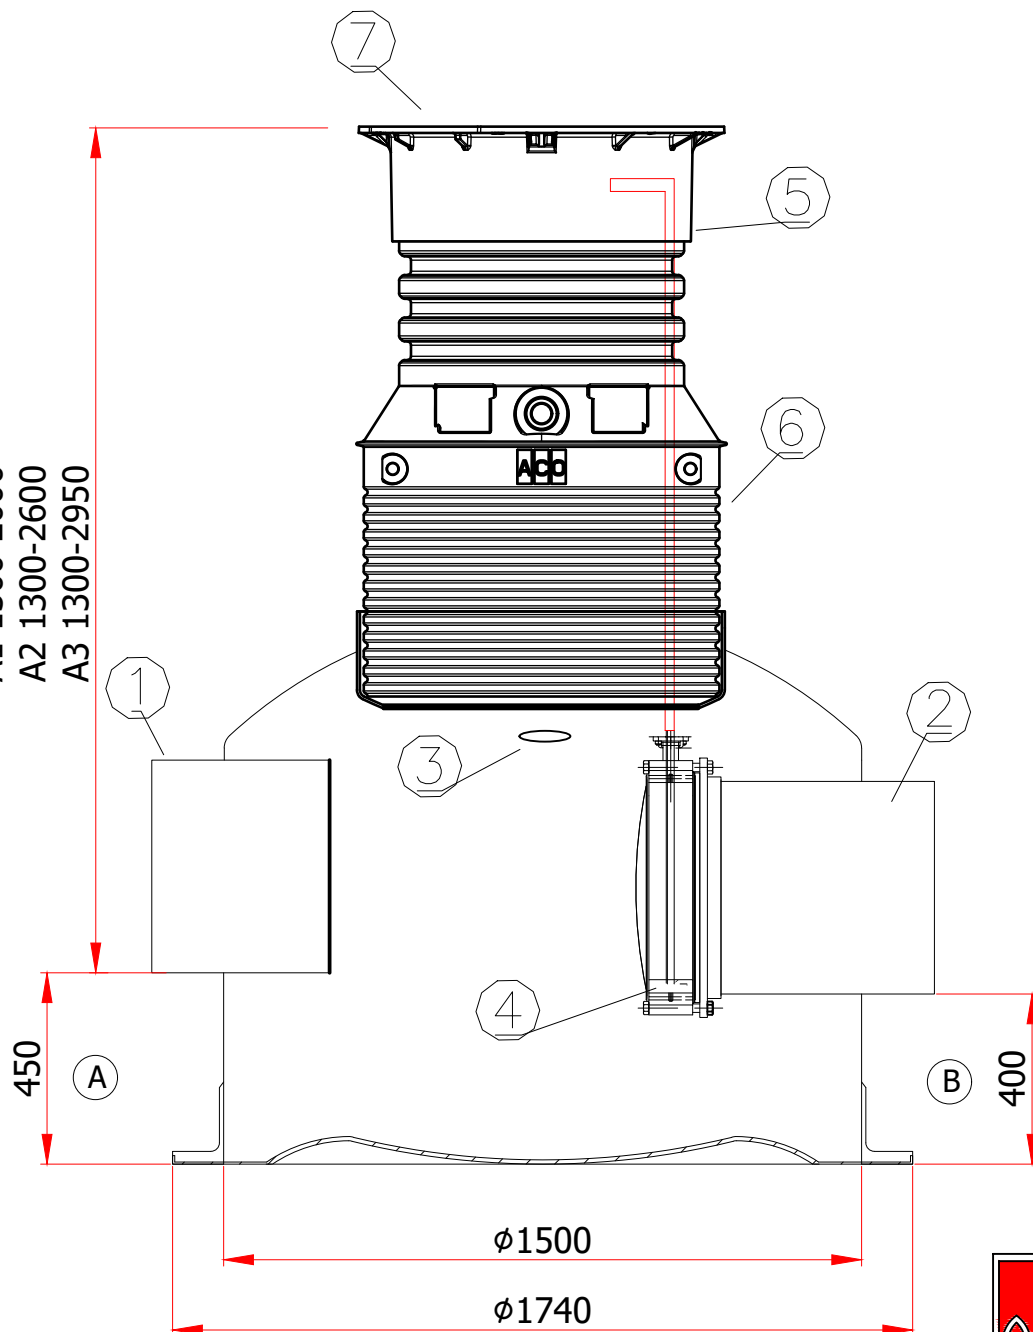

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

Kaivon kulkuaukko

täyttää EN 476 vaatimukset

Näytteenottokaivo sulkuventtiilillä	DN	500
A Pohja/tuloyhde		450 mm
B Pohja/poistoyhde		400 mm
Säiliön materiaali		LM

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D500	1
2 Poistoyhde	PVC/ D500	1
3 Tuuletusyhde	PVC/ D110	1
4 Sulkuventtiili	DN 500	1
5 Venttiilin säätökara	RST	1
6 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 1300-2000 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 1300-2600 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 1300-2950 mm	
7 Valurautakanisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa $\phi 800$ mm	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ohjauksiköllä	<input type="checkbox"/>	
Lisävaruste: Moottoritoimilaite 230 V ilman ohjauksikköä	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintää varten
Rakennustoimenpide		Piirustuslaji	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
		NOK DN 500	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
		LVI	